


AREÁL DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA PARDUBIC A.S. – Příloha č. 4




AREÁL DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA PARDUBIC A.S. – Příloha č. 4


Administrativní budova - 1

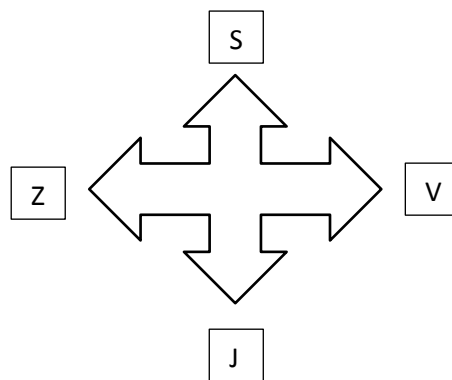

Stará hala – 2

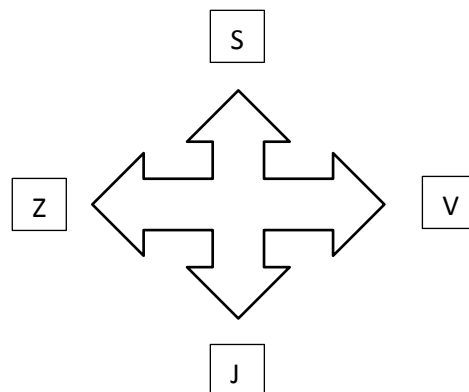


Hala povrchových úprav – 3

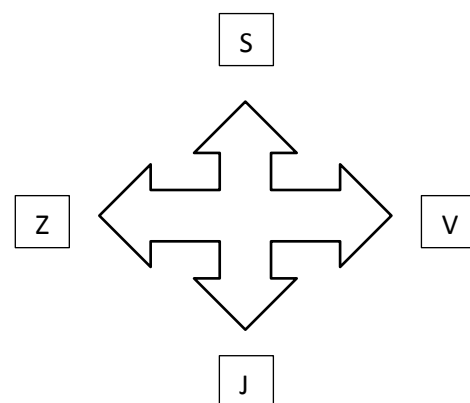


AREÁL DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA PARDUBIC A.S. – Příloha č. 4

Hala údržby vozidel – 4

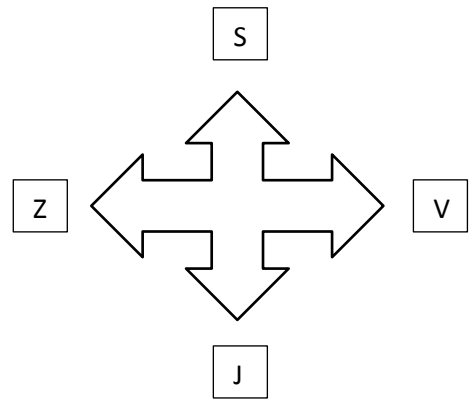


Objekt materiálně technického zabezpečení – 5

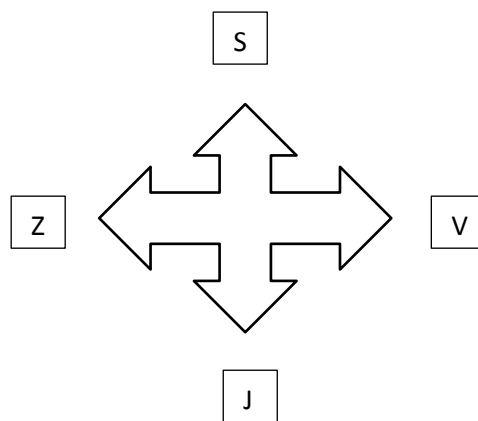

AREÁL DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA PARDUBIC A.S. – Příloha č. 4

Objekt garáží vrchního vedení a historických vozidel – 6

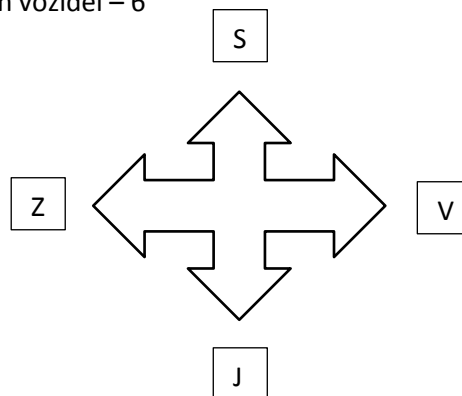

Trafostanice



Trafostanice je ve vlastnictví DPMP a.s.

Napěťová hladina vn 35kV / nn 230/400V, 50 Hz, 3+PEN, TN-C.

Měření elektřiny je nepřímé, umístěné na sekundární straně transformátorů přímo v trafostanici.

Elektroměr typ ZMD, modem CU - P42, typ komunikace GPRS O₂, MTP 750/5 A, 1VA, 0,5S.

Elektroměr spolu s modemem, zkušební svorkovnicí a pojistkovým odpínačem jsou umístěny na elektroměrové desce v trafostanici. Měřicí transformátory proudu jsou umístěny v hlavním rozvaděči.

V trafostanici je umístěn hlavní rozvaděč se samostatným nepřímým měřením a jištěním pro jednotlivé objekty DPMP a.s. Z hlavního rozvaděče jsou vedeny odjištěné samostatné kabelové přípojky do sekundárních hlavních rozvaděčů, které jsou umístěny v rozvodnách jednotlivých objektů DPMP a.s.